


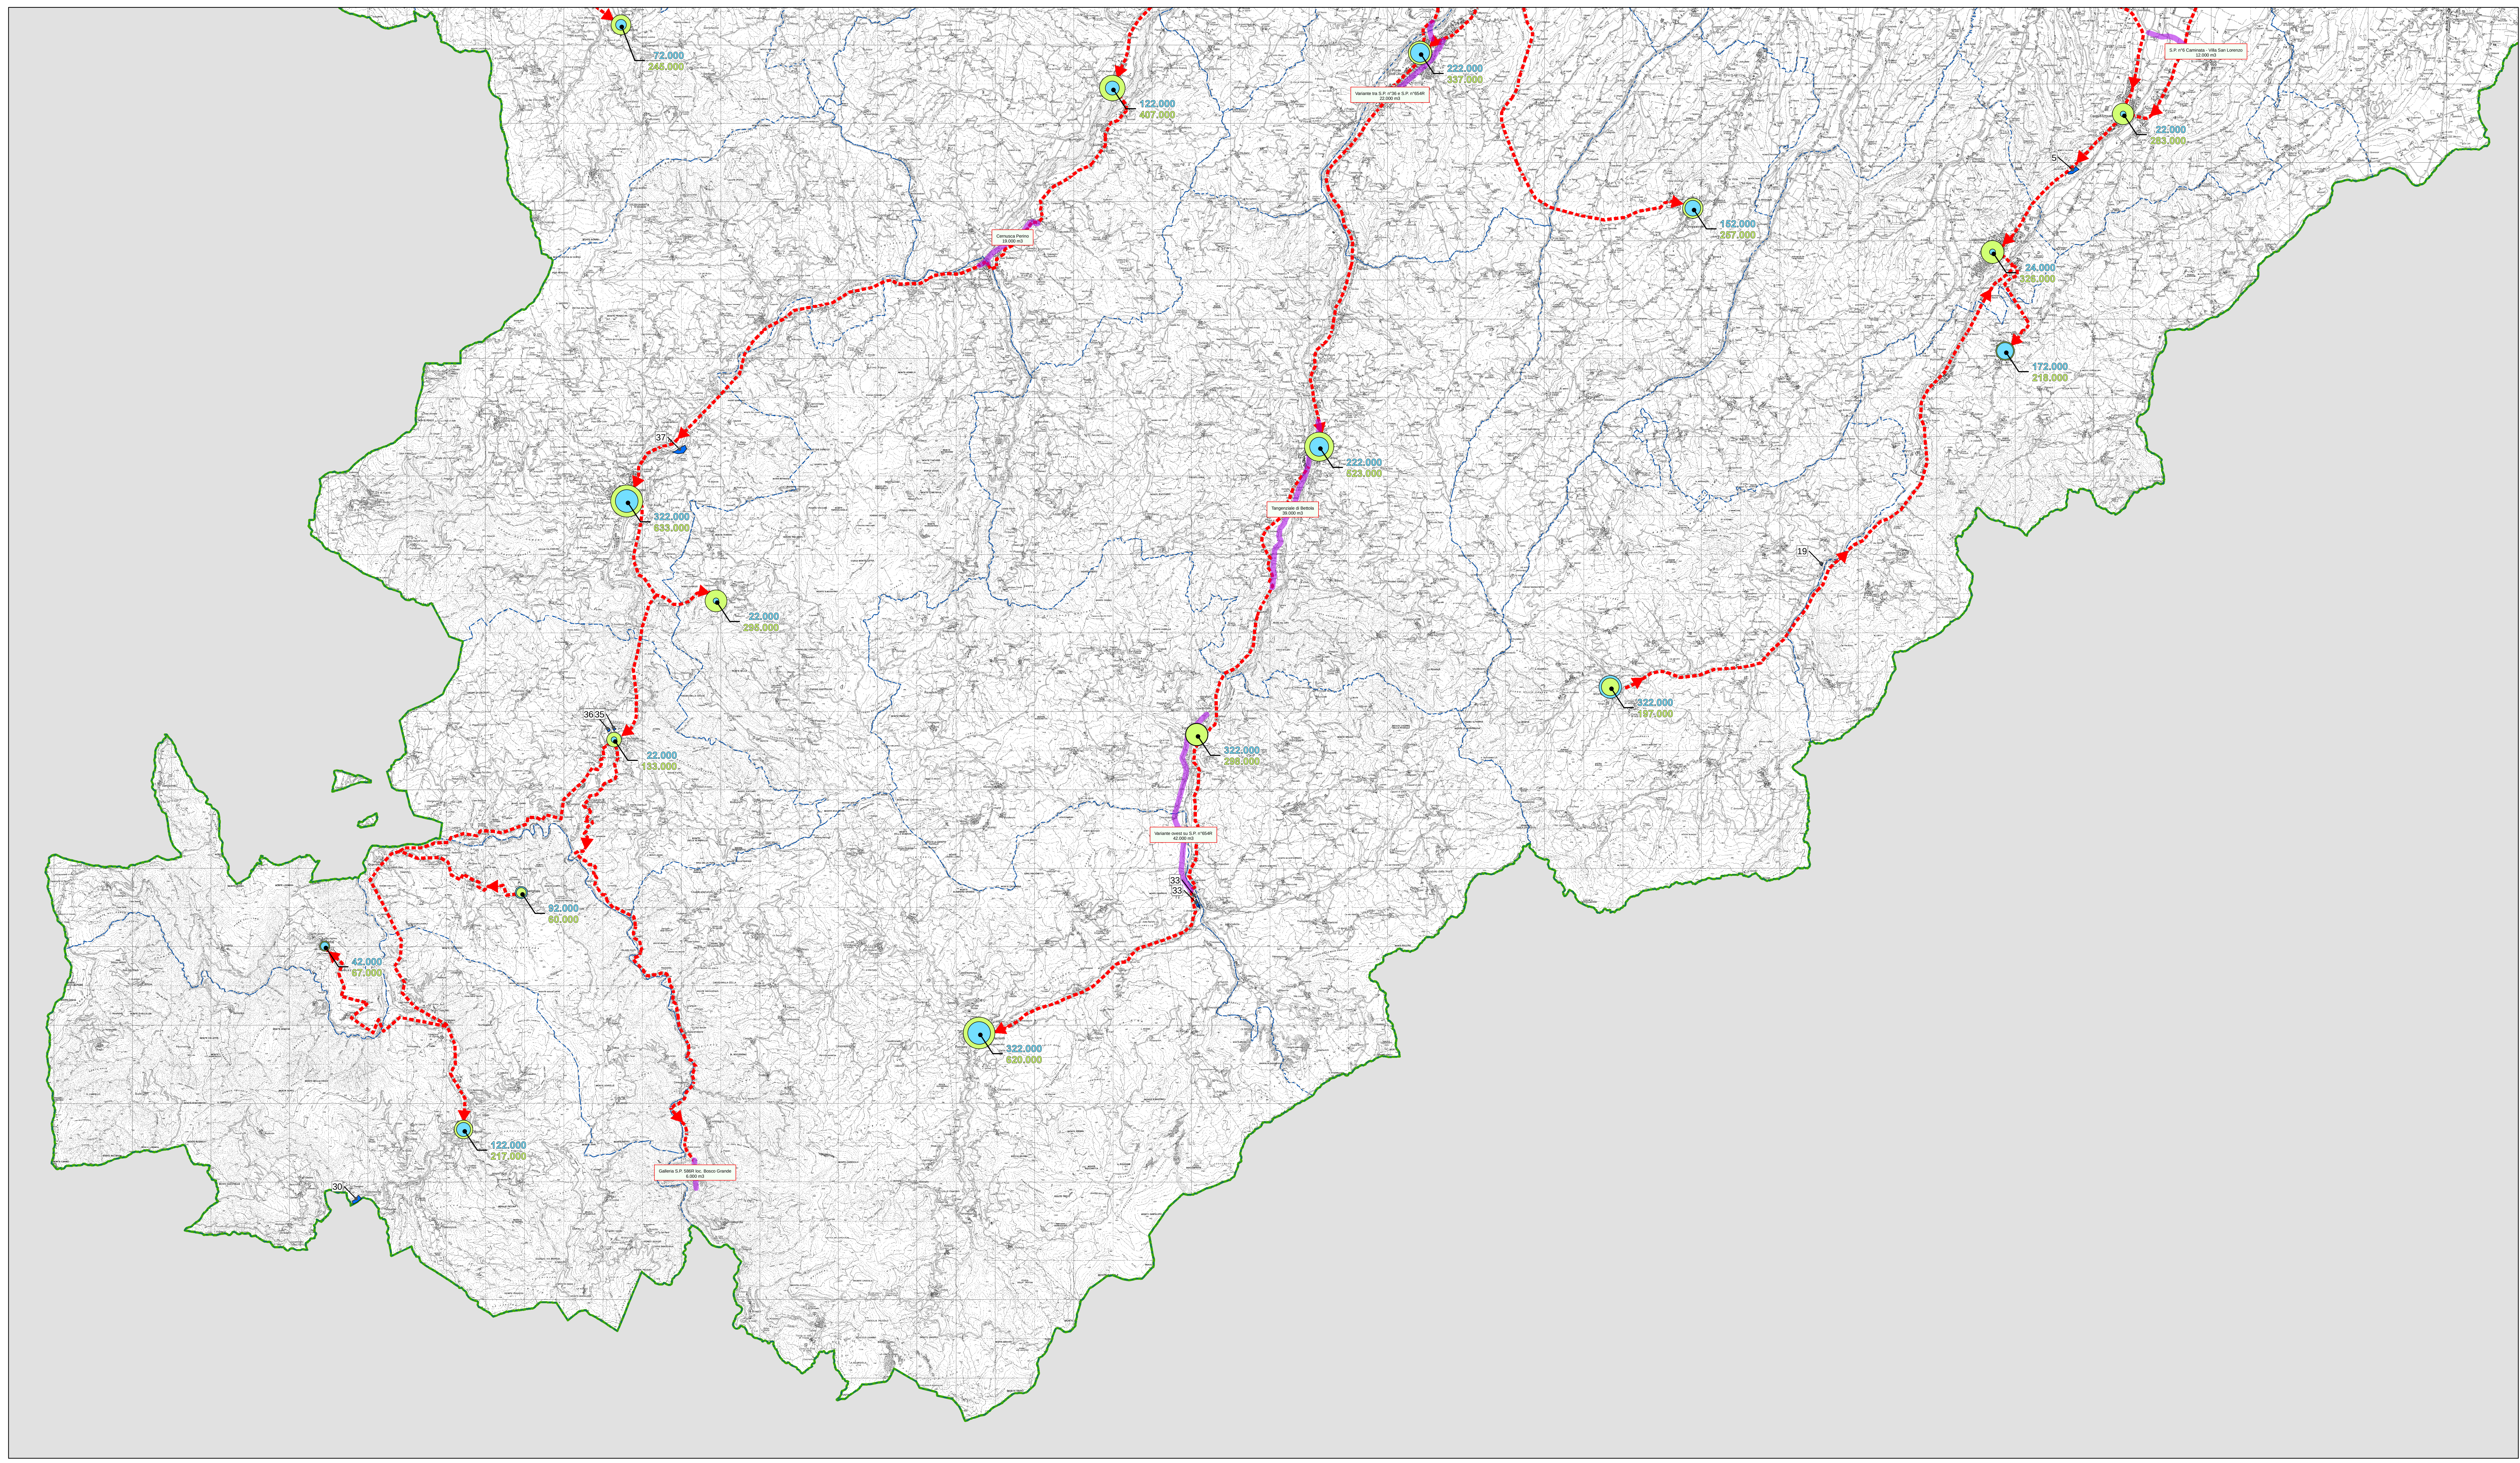

SITUAZIONE COMUNALE

- Fabbisogno comunale ordinario netto da soddisfare
- Disponibilità comunale
(Residui da ampie pianificati, quantitativi dalla realizzazione di bacini idrici secondari, quantitativi addizionali in ambiti comunali, quota parte nuovi interventi di rinaturazione, quota parte nuovi interventi idraulici)


SITUAZIONE DEL POLO ESTRATTIVO

- Quantitativi già scavati
- Residui rispetto alla pianificazione precedente
- Incrementi previsti dal PIAE 2011
- Potenzialità massima

QUANTITATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI BACINI IDRICI PREVISTI DAL PTPC

- ★ 1.100.000 m³
- ★ 1.200.000 m³

SCALE DI RIFERIMENTO

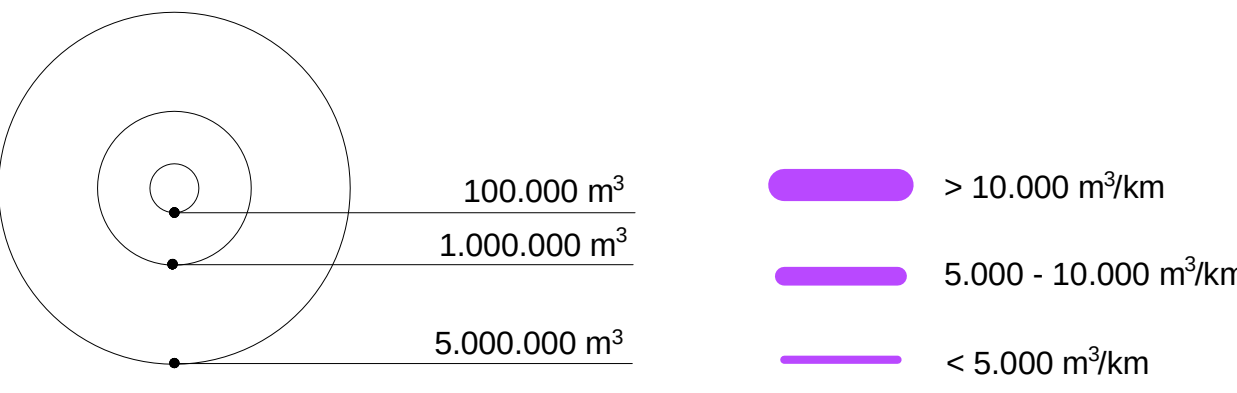

SCELTE PROGETTUALI

- Impianti fissi di lavorazione inerti
- Fabbisogni per usi industriali da soddisfare
- Poli estrattivi previsti dal PIAE vigente

- - - - - Flussi polo fabbisogno (i vettori non sono indicativi della viabilità realmente utilizzata)
- - - - - Confini comunali
- — — — — Confine provinciale

PROVINCIA DI PIACENZA

Settore sviluppo economico, montagna, pianificazione e programmazione del territorio, delle attività estrattive, dell'ambiente e urbanistica



PIAE 2011
Val.S.A.T.

febbraio 2011

Assessore:	avv. Patricia Barbieri
Direttore del Settore:	dott. Davide Marengli
Responsabile del Piano:	dott. Davide Marengli
Gruppo di progetto:	dott. Adalgisa Torselli dott. Giuseppe Bongioni dott. Roberto Buschi dott. Fausta Casadei dott. Fabio Parizzani dott. Cristina Raschiani geom. Enrica Sogni Gabriella Gerli Elene Schavi

Tavola

VST 1.2

FABBISOGNI - DISPONIBILITA'

Scala 1:50.000

